




異性化装置スタートアップ時の爆発・火災

事象進展図



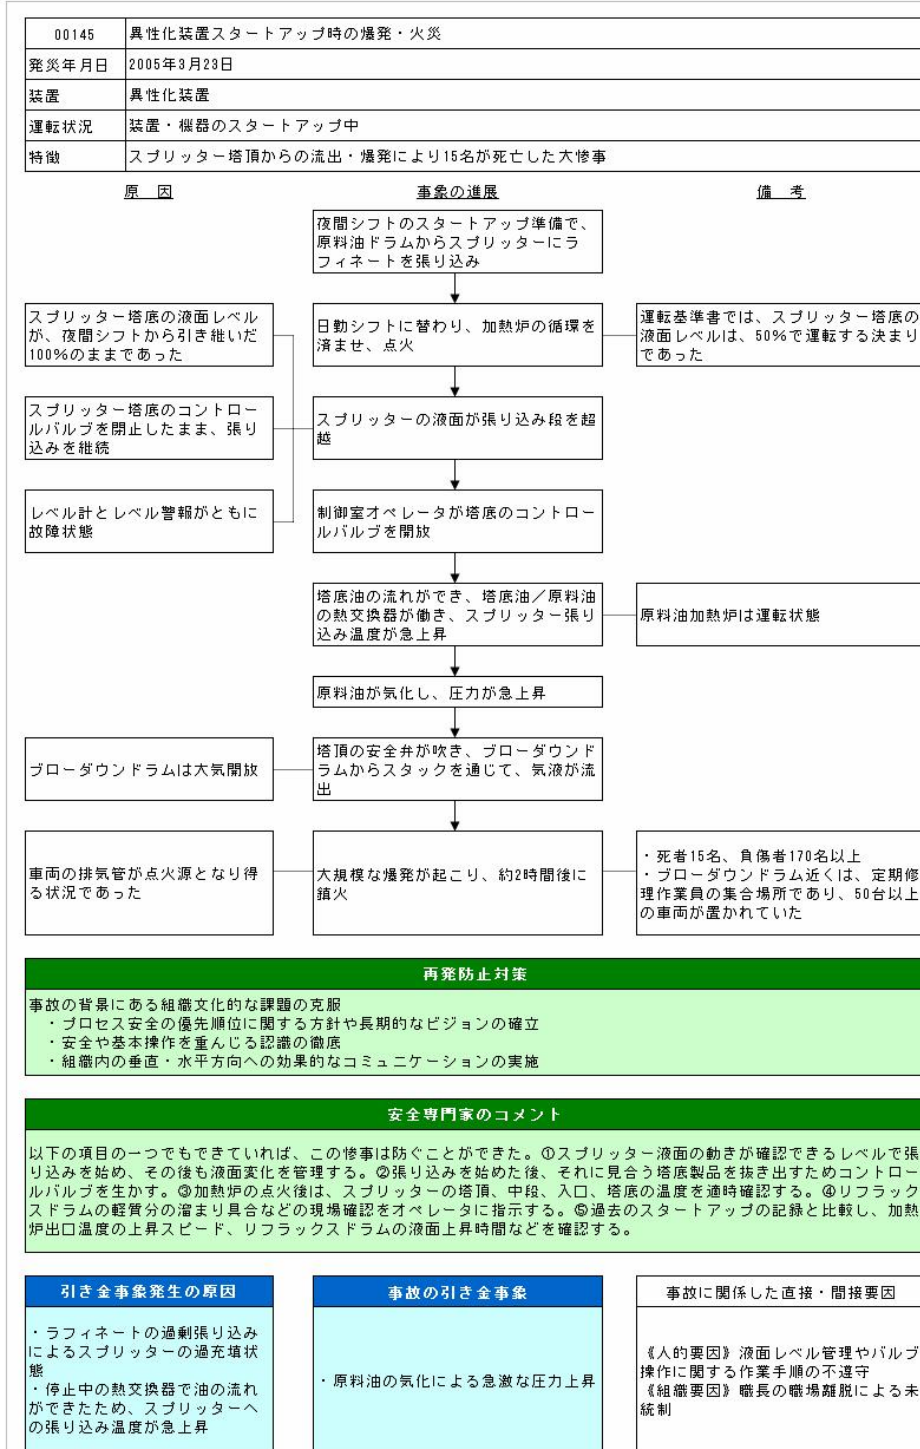

異性化装置スタートアップ時の爆発・火災

添付資料・参考文献・キーワード

参考資料（文献など）

・ BP, Fatal Accident Investigation Report -Isomerization Unit Explosion Final Report-, 2005
(<http://www.bp.com/genericarticle.do?categoryId=9005029&contentId=7015905>)

▶ 添付資料

▶ キーワード(> 同義語)

- 🔑 常圧蒸留塔 > CDU, トッパー, トッピング, 蒸留塔, PS
- 🔑 塔 > タワー
- 🔑 液面計 > レベル計
- 🔑 コントロールバルブ > 調節弁, CV, 制御弁
- 🔑 精留塔 > フラクシオネーター
- 🔑 弁 > バルブ

▶ 関連情報



[BP Issues Final Report on Fatal Explosion, Announces \\$1 billion Investment at Texas City](http://www.bp.com/genericarticle.do?categoryId=9005029&contentId=7015905)